
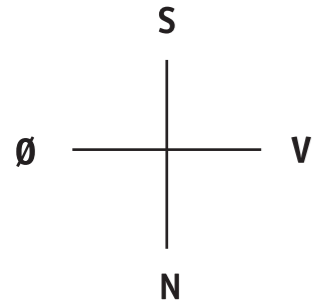


# NRGi Arena

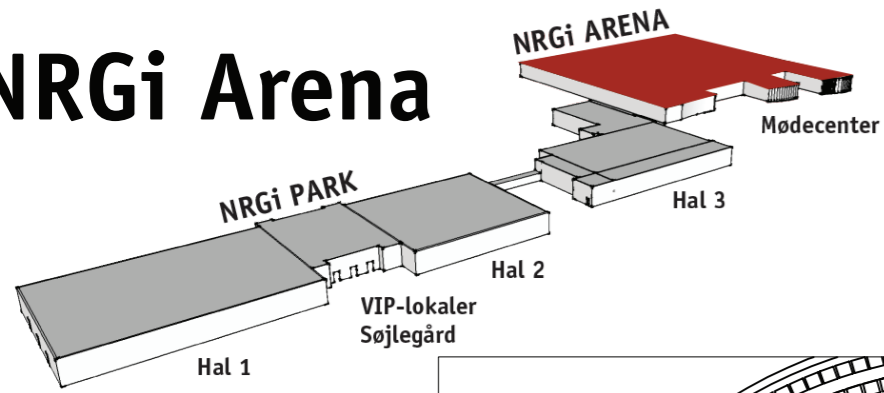

## I HALLEN

Østlig ende ved gulv, 1. stolerække:

1 stk. 3 x 16 A CEE  
1 stk. 220 V

Østlig ende, række 4:

1 stk. 3 x 125 A CEE  
1 stk. 3 x 32 A CEE  
1 stk. 3 x 63 A CEE  
1 stk. 3 x 16 A CEE  
1 stk. 220 V

Vestlig ende ved gulv, 1. stolerække:

1 stk. 3 x 16 A CEE  
1 stk. 220 V

Spillertunnel  
(ca. 25 m fra  
midt halgulv)

1 stk. 3 x 63 A CEE til omklædning 3  
3 stk. 3 x 125 A CEE

Heraf kan ét af sættene splittes til:  
1 stk. 3 x 63 A CEE og 2 stk. 3 x 32 A CEE  
1 stk. 3 x 63 A CEE

I loft mellem  
omkl. 5 og 6

## UDENDØRS

Udendørs bag NRGi Arena (vest)

2 stk. 3 x 63 A CEE  
2 stk. 3 x 32 A CEE  
2 stk. 220 V

Foran CafeBreak

1 stk. 3 x 16 A CEE

Lagerrum ved inload

2 stk. 3 x 16 A CEE

